


Zespół Projektowy: ...
 Na podstawie ...
 i kadrowa ...
 uszczelnienie ...
 sieć wodociągowa, gazowa, sieć ciepłownicza,
 kanalizacyjna, sieć kablowa i elektroenergetyczna,
 projektowanie i wykonanie instalacji wycieczkowej i
 zagospodarowanie terenu ...
 i geodezyjnej inwestycji ...
 do wykonania oraz ...
 w razie niezgodności realizacji sieci, uzgodnienia terenu z uzgodnionym
 projektem, inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wymiarami pomiarów
 powyższych, wykonanych w ...
 budowlanej.
 Uzgodnienie i wyliczenia ...
 ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie zachowania
 usytuowania projektowanej ...
 ważność w sprawie ...
 Rozwinięciem ...
 geodezyjny ...
 dokumentacji projektowej (22 13 38, 400 745)

G.K.S.D. F442-S45/ACCY
 (firma opaleni)
 ZAKŁAD PROJEKTOWY I WYKONAWCZY
 ul. ...

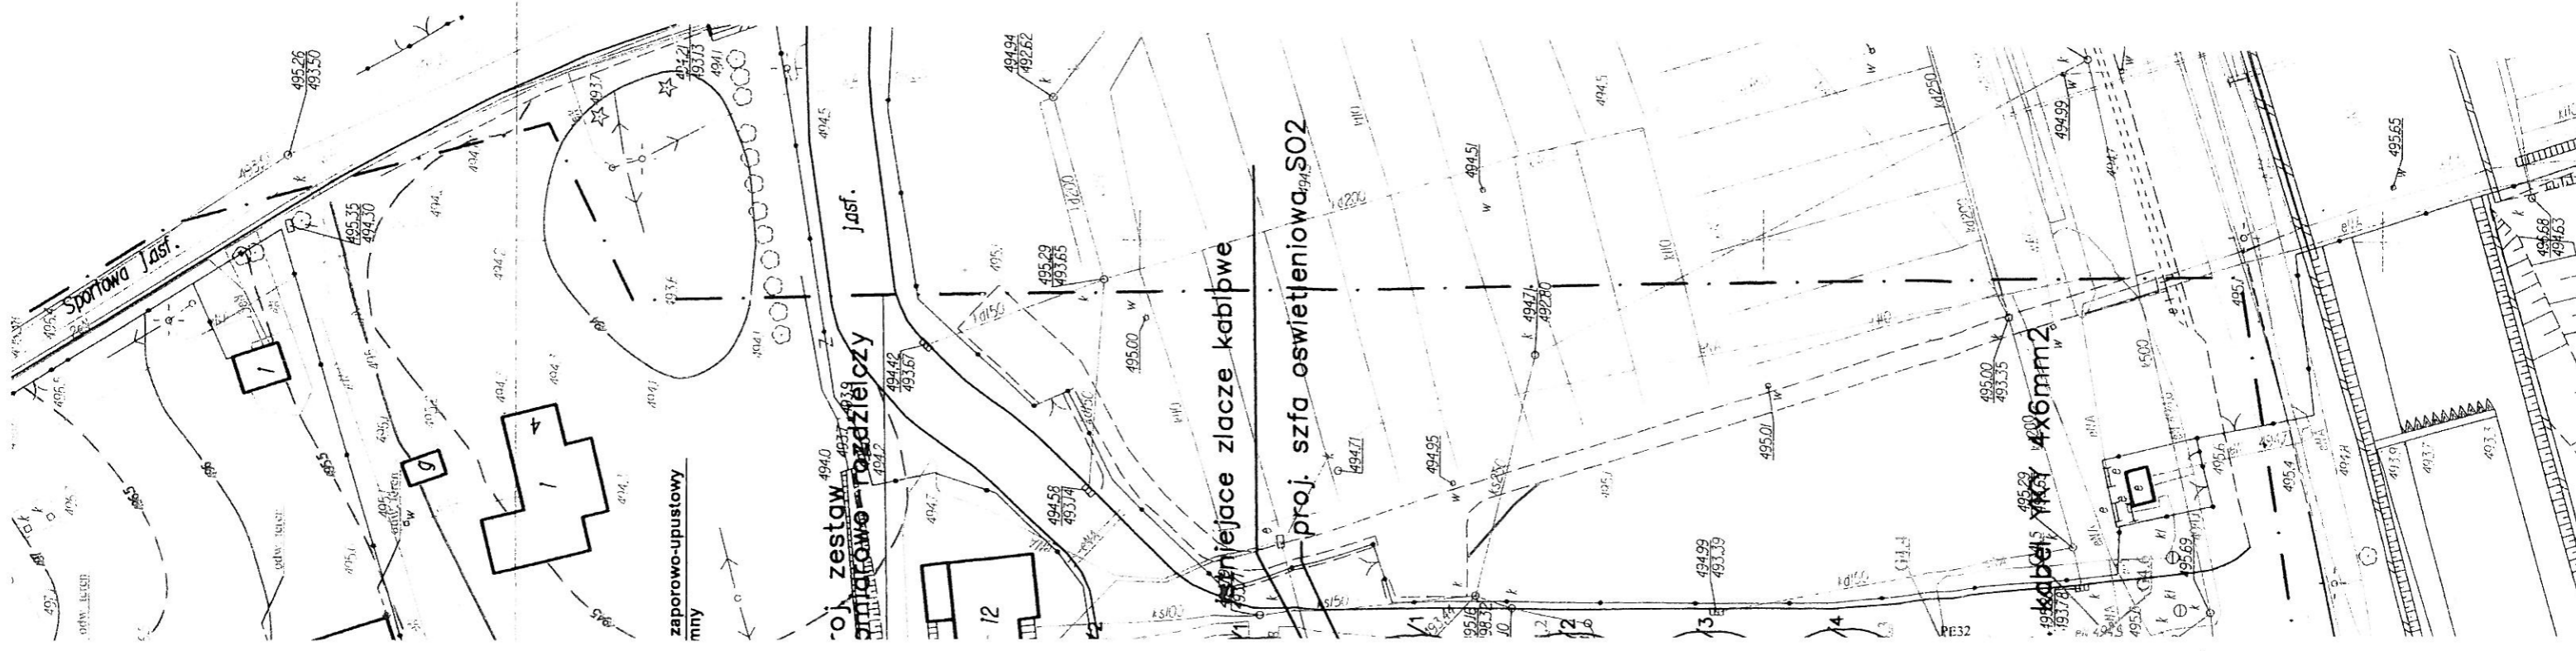

LEGENDA:

- istniejące sieci:**
- istn. sieć wodociągowa
 - istn. sieć gazociągowa
 - istn. kanalizacja deszczowa
 - istn. kanalizacja sanitarna

- projektowane sieci:**
- PE110 proj. sieć wodociągowa
 - PE160 proj. sieć gazociągowa
 - PVC315 proj. kanalizacja deszczowa
 - PVC200 proj. kanalizacja sanitarna
 - X X likwidacja uzbrojenia
 - Z+ Z+ proj. armatura - zasawa
 - ⊕ studnia wodomierzowa SW1 / zasaw S21
 - OS urządzenie oczyszczające
 - ○ studnie proj. kan. deszczowej
 - ○ studnie proj. kan. sanitarnej

UWAGA

sektor A - doprowadzenie rurami spustowymi i urządzeń oczyszczania budynku (na poziom 17)
 sektory B i C - przebieg przez ściany zewnętrzne i wprowadzenie do wnętrza - dach

LEGENDA:

- istniejące sieci:**
- wA300 istn. sieć wodociągowa
 - kd300 istn. sieć gazociągowa
 - ks250 istn. kanalizacja deszczowa
 - istn. kanalizacja sanitarna

- projektowane sieci:**
- PE110 proj. sieć wodociągowa
 - PE160 proj. sieć gazociągowa
 - PVC315 proj. kanalizacja deszczowa
 - PVC200 proj. kanalizacja sanitarna
 - X X likwidacja uzbrojenia
 - Z+ Z+ proj. armatura - zasawa
 - ⊕ studnia wodomierzowa SW1 / zasaw S21
 - OS urządzenie oczyszczające
 - ○ studnie proj. kan. deszczowej
 - ○ studnie proj. kan. sanitarnej

UWAGA

sektor A - doprowadzenie rurami spustowymi i urządzeń ogrzewania budynku (na poziom 17)
 sektory B i C - przebieg przez ściany zewnętrzne i wprowadzenie do wnętrza - dach

— istn. kable elektroenergetyczne nN
 — proj. kable nN