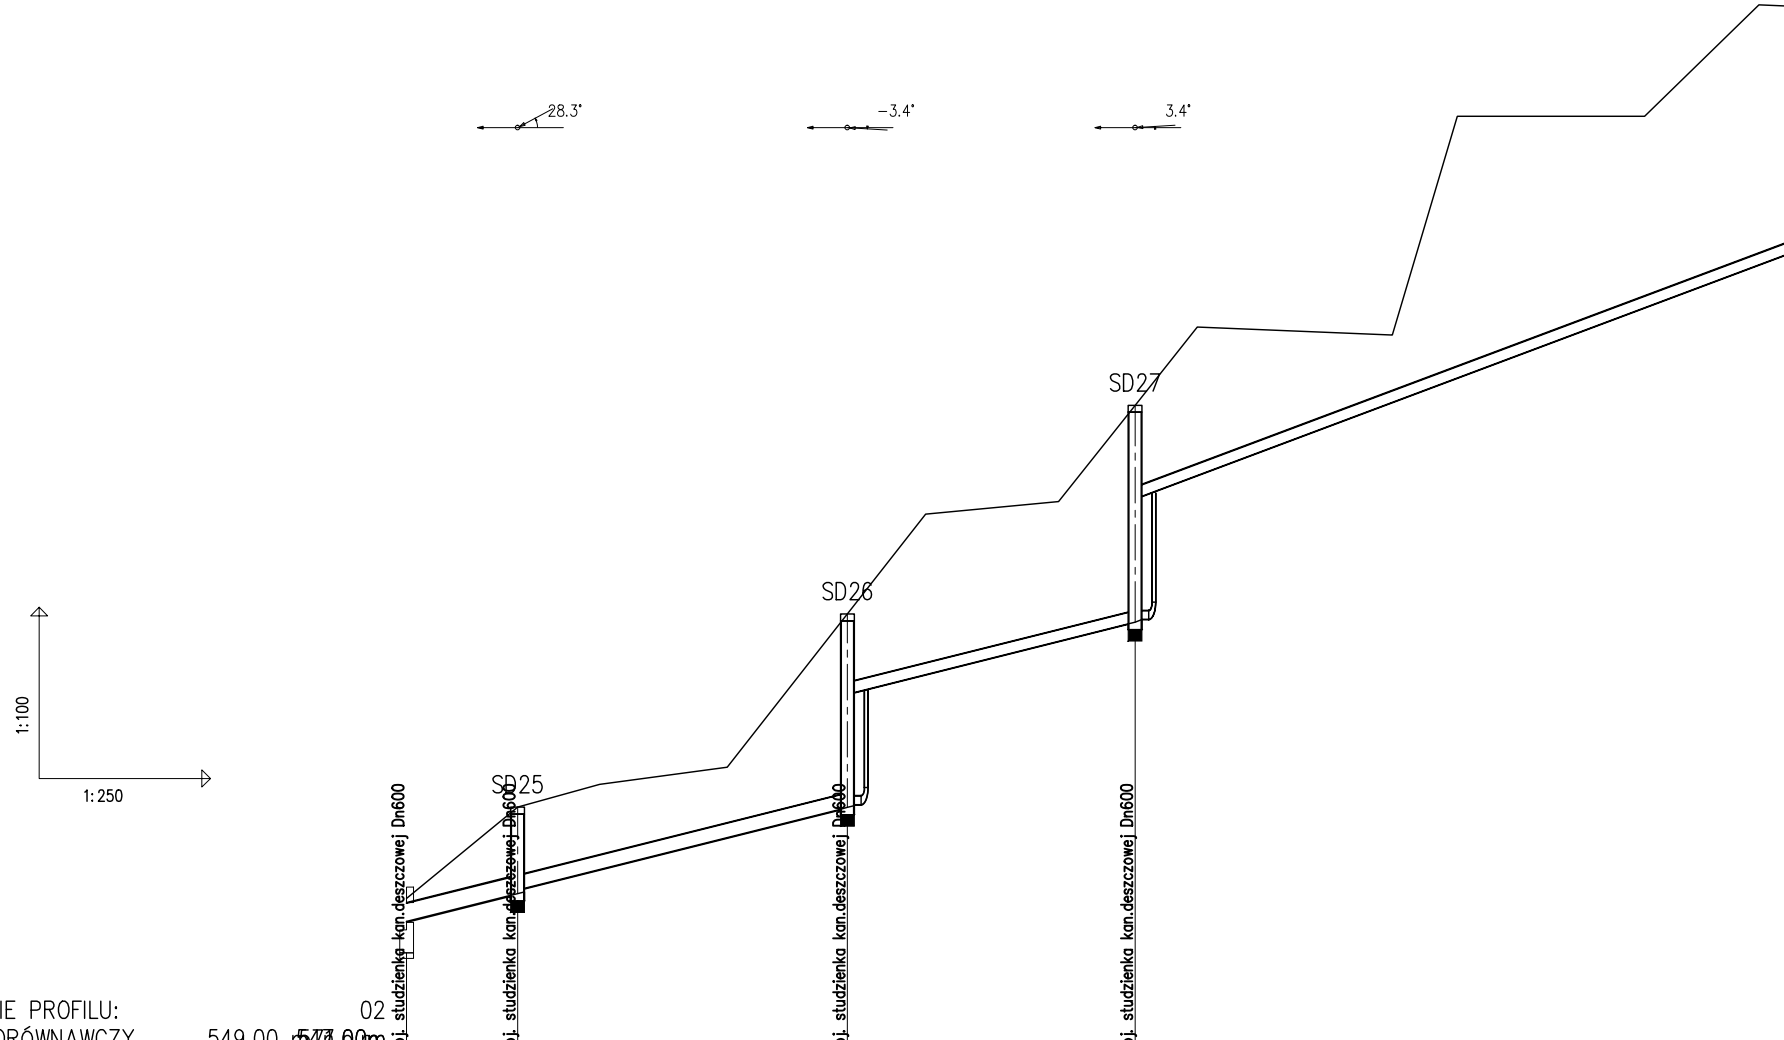
28.3°
-3.4°
3.4°
SD27
SD26
SD25
1:100
1:250
proj. studzienka kan.deszczowej Dn600
proj. studzienka kan.deszczowej Dn600
proj. studzienka kan.deszczowej Dn600
proj. studzienka kan.deszczowej Dn600

OZNACZENIE PROFILU: 02
POZIOM PORÓWNAWCZY 549.00 m 571.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU	573.90		575.50		578.88		582.54	
RZĘDNA DNA KANAŁU	573.50		573.99 574.05		575.50 577.48		578.74 580.90	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	0.40		1.51 1.45		3.38 1.40		3.80 1.64	
SPADKI, DŁUGOŚCI		10% 31.9m						15%
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Dz315PVC		Dz250PvC L=14.4m		Dz200PvC L=48.2m		
ODLEGŁOŚCI	0.0	4.9	4.9	14.4	19.3	12.6	31.9	35.6
	0 WYL01		SD25		SD26		SD27	

Generator rysunkowy 7.23c (www.epi-graf.com.pl)


SD27.1
52.3°
1.4°
−25.8°
SD24.1
SD24
SD23
SD22
proj. wpust/odwodnienie koryta
proj. studzienka kan. deszczowej Dn600
proj. studzienka kan. deszczowej Dn600
proj. studzienka kan. deszczowej Dn600
proj. studzienka kask. kan. deszczowej Dn600
proj. wpust/ odwodnienie koryta
03
575.00m
n.p.m.
589.43
579.60
580.79
581.60
585.40
591.27
586.25
579.10
579.40
579.99
580.20
583.33
584.00
587.65
3.18
0.50
1.39
1.61
1.40
2.07
1.40
3.62
5%
15%
35.6m
17.8m
45.2m
Dz250 L=17.8m
Dz200 L=45.2m
67.5
0.0
6.1
17.8
38.6
63.0
6.1
11.7
20.8
24.4
0
SD27.1
WYL02
SD22
SD23
SD24
SD24.1

LEGENDA:

SD16	*projektowana studzienkakan.deszczowej Dn1200*
SD13.3	*projektowana studzienkakan.deszczowej Dn300–400*
OS	*projektowana osadnik zawiesiny mineralnej*

UWAGI:

01 Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa

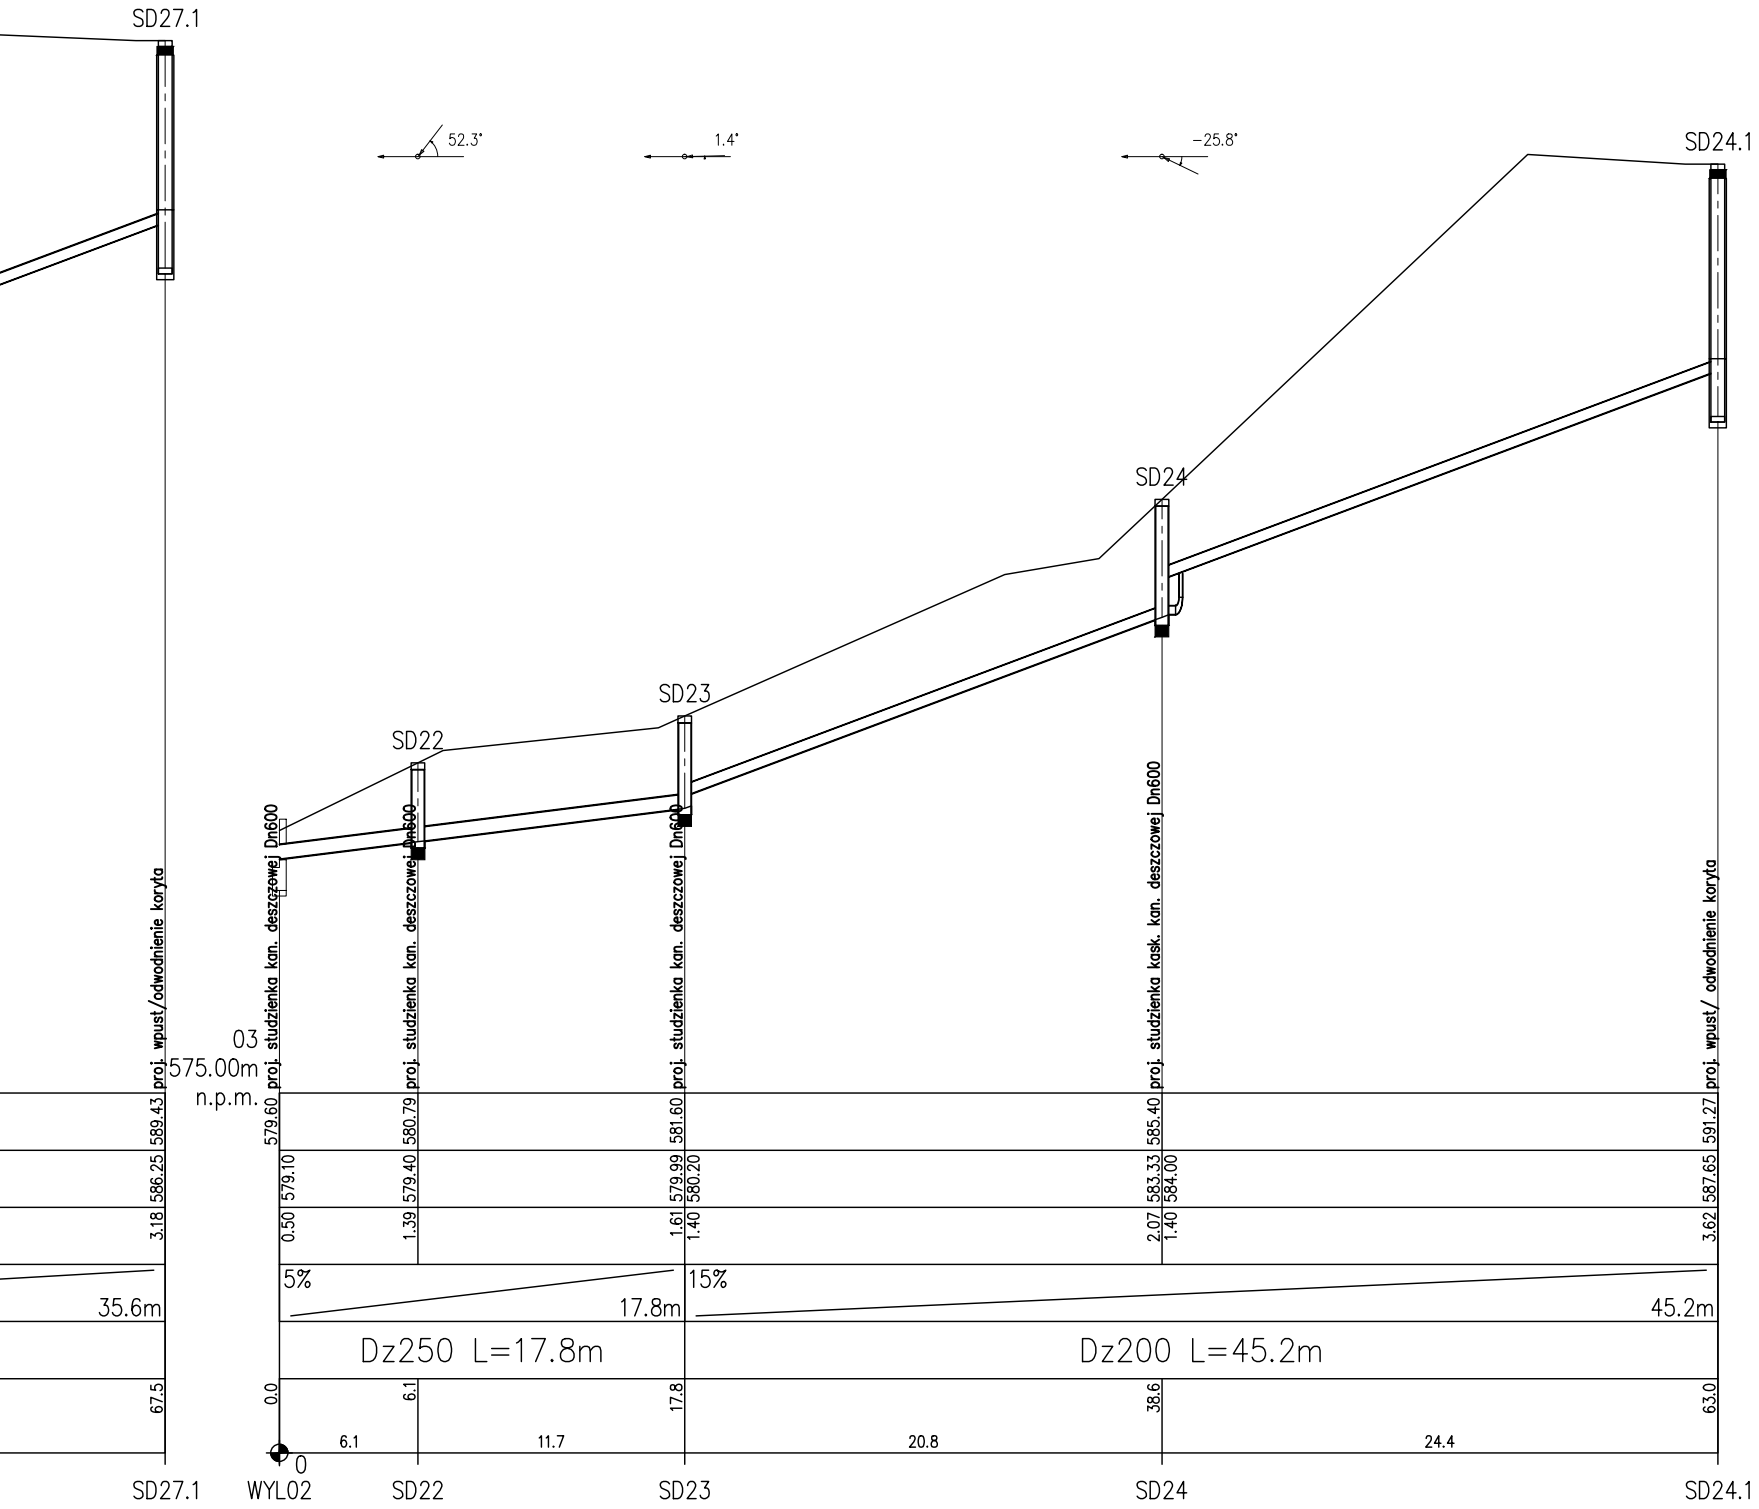02 Proj. przewód wodociagowy wykonać z rur PE100 SDR11

03 Dokładną rzędną włączenia do ustalić na montażu.

04 Minimalne przykrycie wodociągu h=1,6m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu

05 Proj. przewody kanalizacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" PVC–U SDR 34 SN8

06 Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,4m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu

07 Rzędne włazów studzienek dostosować do poziomu dróg, chodników oraz placu.

08 Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia

09 Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

AAG s.c.	Nazwa zadania: "Budowa Centrum Rekreacji w Mieście Szczyrk" (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego)	GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. Piotr Kurzbauer uprawnienia budowlane 297/02	Numer projektu: AAG/09/0018
AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Inwestycja: Centrum Rekreacji 43-370 Szczyrk rejon ulicy Sosnowej	mgr inż. Wojciech Jendrysik inż. Gabriel Grudzień inż. Lidia Glombik inż. Bartłomiej Papiernik	Data: Wrzesień 2009 Faza projektu: PBW Branża: WK
	Inwestor: Urząd Miasta w Szczyrku ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Radosław Radziecki uprawnienia budowlane 403/02	Skala rysunku: –––
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Tomasz Kacprowicz inż. Barbara Włodyka-Gołąb	Tytuł rysunku: Profil podłużny - kanalizacja deszczowa cz.2		Numer rysunku: wk_04

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

A3+3